



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**Кемеровского и Березовского городских округов,**

**Кемеровского муниципального округа**

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района**  
652440, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления предписания)

“ 04 ” июнь 20 20 1  
(дата составления предписания)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 36/1/36

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14", МАОУ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14"

Директору МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14"

Косаревой Ирине Евгеньевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 36 от 14 мая 2020 главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Р.В. проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 14" (сокращенное название – МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14") государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Климовым Сергеем Николаевичем по адресу: 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дружбы, 7.

При проведении проверки присутствовала директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" Косарева Ирина Евгеньевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и выполнения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	В подвальном этаже на дверях помещений складского и производственного назначения отсутствует обозначение их	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	01.09.2020	



	<p>категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не все указанные помещения защищены имеющейся установкой пожарной сигнализации, при этом помещения категорий В1, В2 или В3 должны защищаться соответствующими установками пожарной автоматики. Так же при категории складских помещений В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридоры путей эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30, фактически двери складских помещений деревянные.</p>	<p>5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, ст. 91 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*, п. 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	
2.	<p>В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95*</p>	<p>п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНИП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.09.2020


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору  
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)  
«04» июня 2020

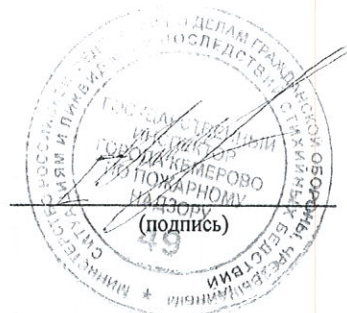

С.Н. Климов

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):  
Ген. М. Косарев, директор ИИИИ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ 04 ” сентября 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)

